Schnitt D - D

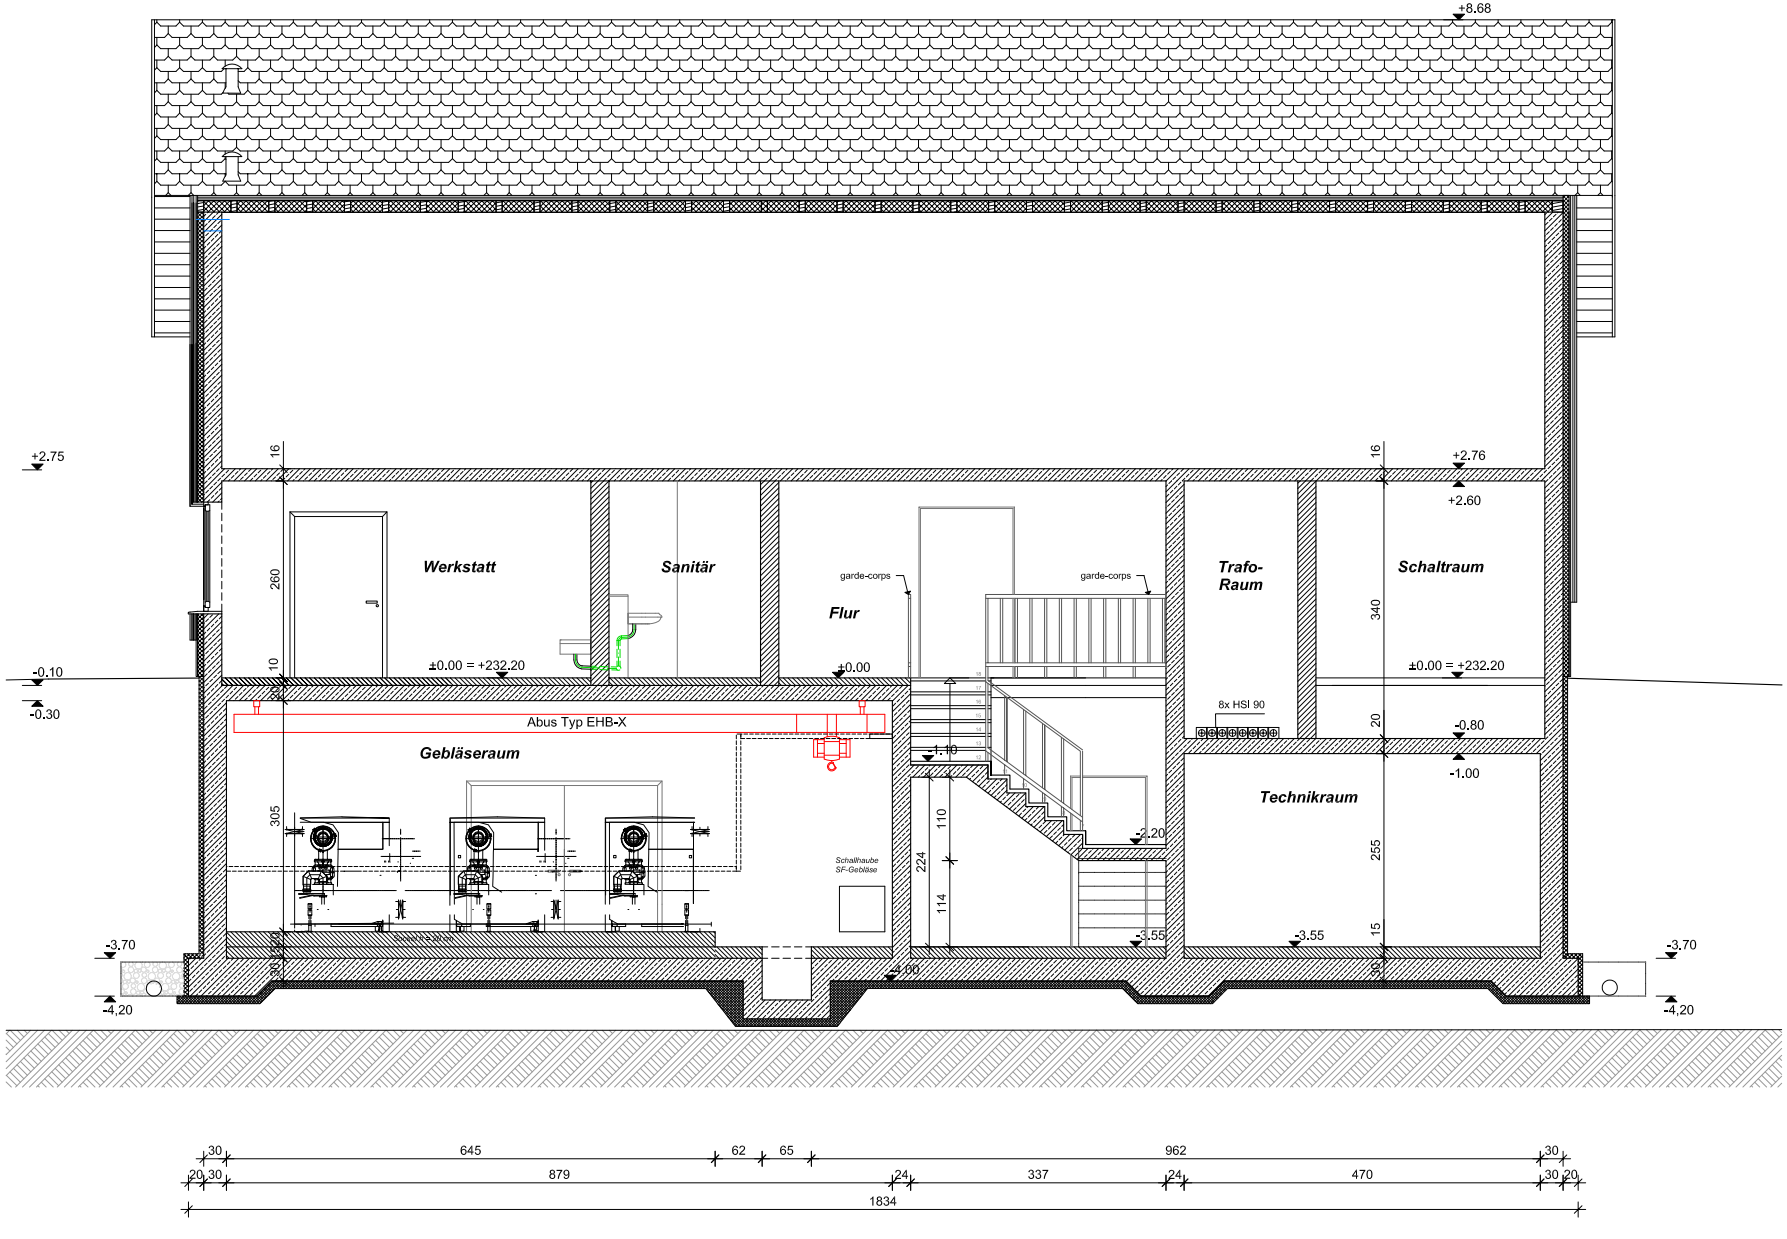

+8.68
+2.75
+2.76
+2.60
Werkstatt
Sanitär
Flur
garde-corps
garde-corps
Trafo-
Raum
Schaltraum
±0.00 = +232.20
±0.00
±0.00 = +232.20
-0.10
-0.30
Abus Typ EHB-X
Gebläseraum
8x HSI 90
-0.80
-1.00
-1.10
Technikraum
-2.20
Schallhaube
SF-Gebläse
-3.55
-3.55
-3.70
-3.70
-4.00
-4,20
-4,20
16
260
10
305
110
224
114
16
340
20
255
15
30
30
645
62
65
962
30
20
30
879
24
337
24
470
30
20
1834