Schnitt C - C

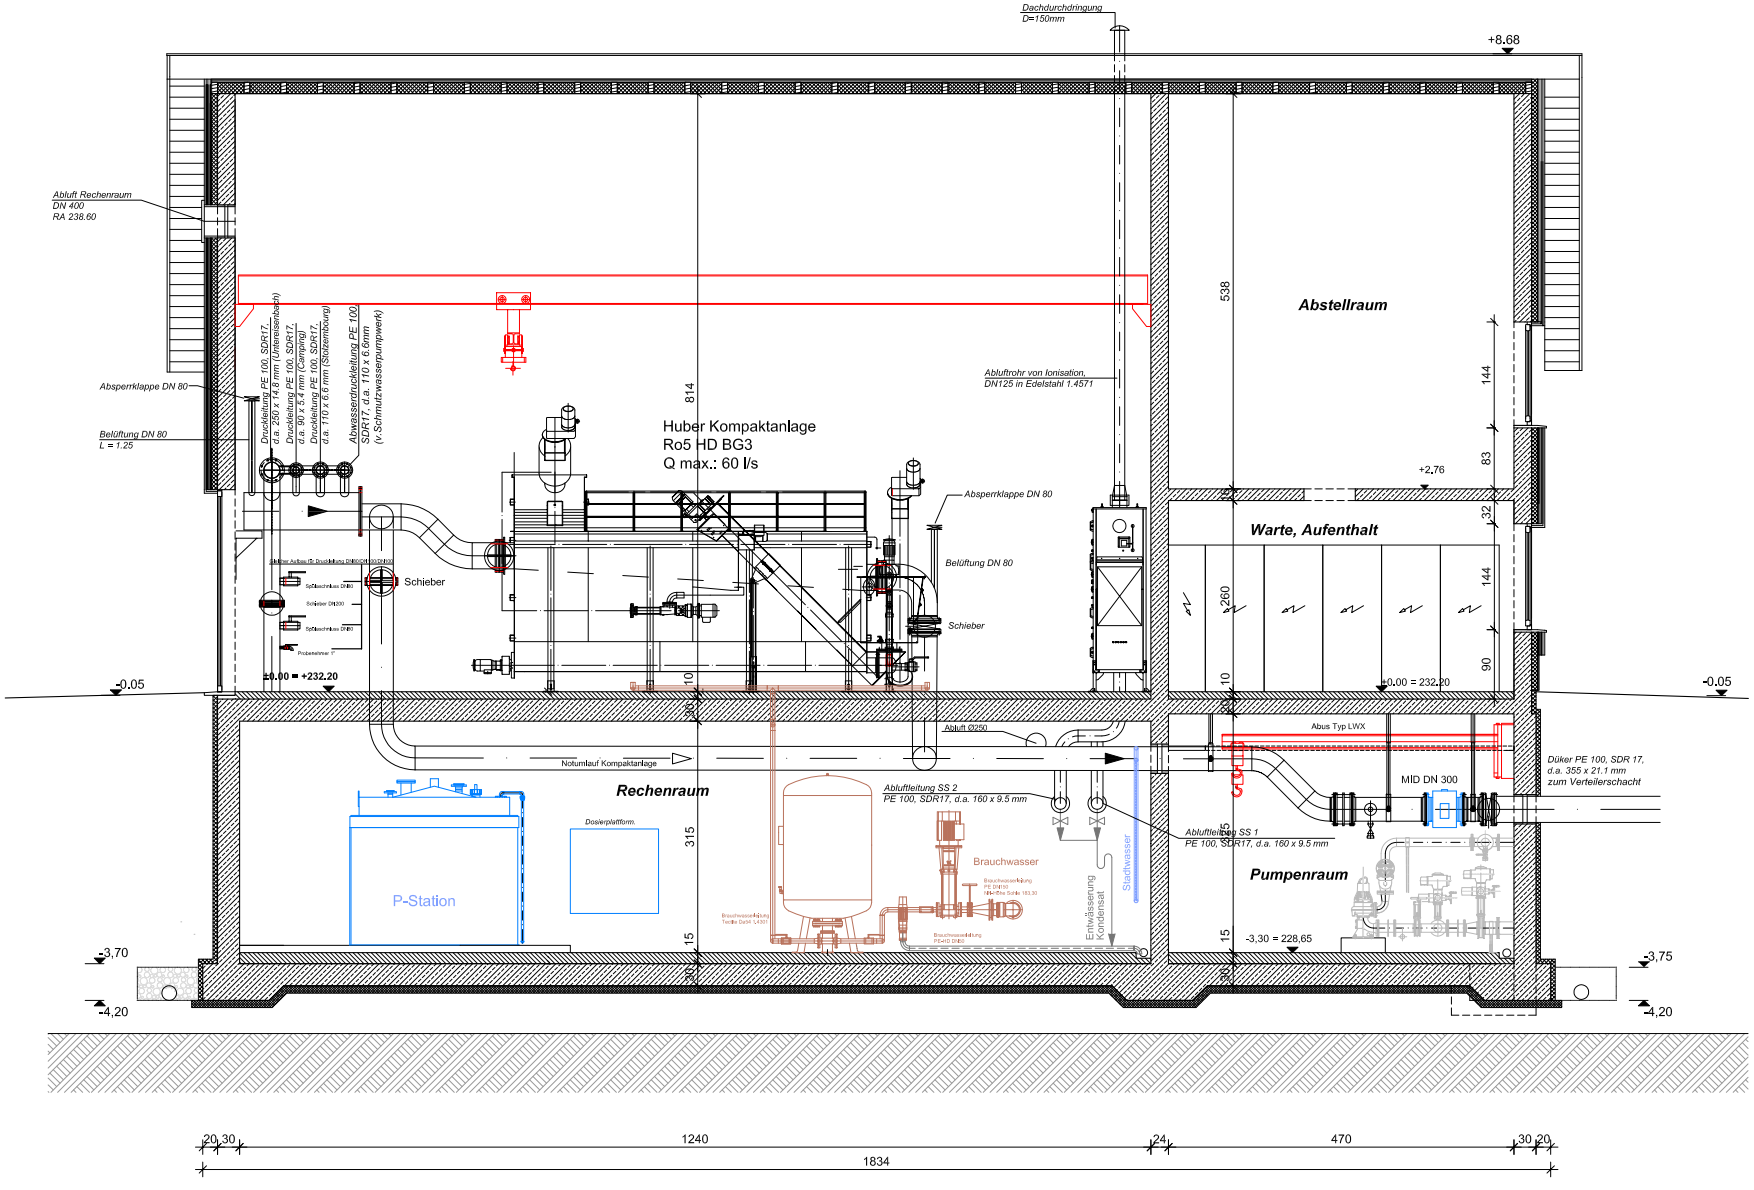

Dachdurchdringung
D=150mm
+8.68
Abluft Rechenraum
DN 400
RA 238.60
Absperrklappe DN 80
Belüftung DN 80
L = 1.25
Druckleitung PE 100, SDR17,
d.a. 250 x 14.8 mm (Untereisenbach)
Druckleitung PE 100, SDR17,
d.a. 90 x 5.4 mm (Camping)
Druckleitung PE 100, SDR17,
d.a. 110 x 6.6 mm (Stolzembourg)
Abwasserdruckleitung PE 100,
SDR17, d.a. 110 x 6.6mm
(v.Schmutzwasserpumpwerk)
Huber Kompaktanlage
Ro5 HD BG3
Q max.: 60 l/s
Abluftrohr von Ionisation,
DN125 in Edelstahl 1.4571
Absperrklappe DN 80
Belüftung DN 80
Schieber
Schieber
Abstellraum
538
814
144
83
+2.76
Warte, Aufenthalt
260
144
90
±0.00 = +232.20
±0.00 = 232.20
-0.05
-0.05
Abluft Ø250
Abus Typ LWX
Notumlauf Kompaktanlage
Rechenraum
Abluftleitung SS 2
PE 100, SDR17, d.a. 160 x 9.5 mm
Düker PE 100, SDR 17,
d.a. 355 x 21.1 mm
zum Verteilerschacht
MID DN 300
Abluftleitung SS 1
PE 100, SDR17, d.a. 160 x 9.5 mm
Dosierplattform
P-Station
315
Brauchwasser
Entwässerung
Kondensat
Stadtwasser
Pumpenraum
-3,30 = 228,65
-3,70
-3,75
-4,20
-4,20
1303
20
30
1240
24
470
30
20
1834