


Erdgeschoß 1/50

H
Δ

A
Δ

B
Δ

D
Δ

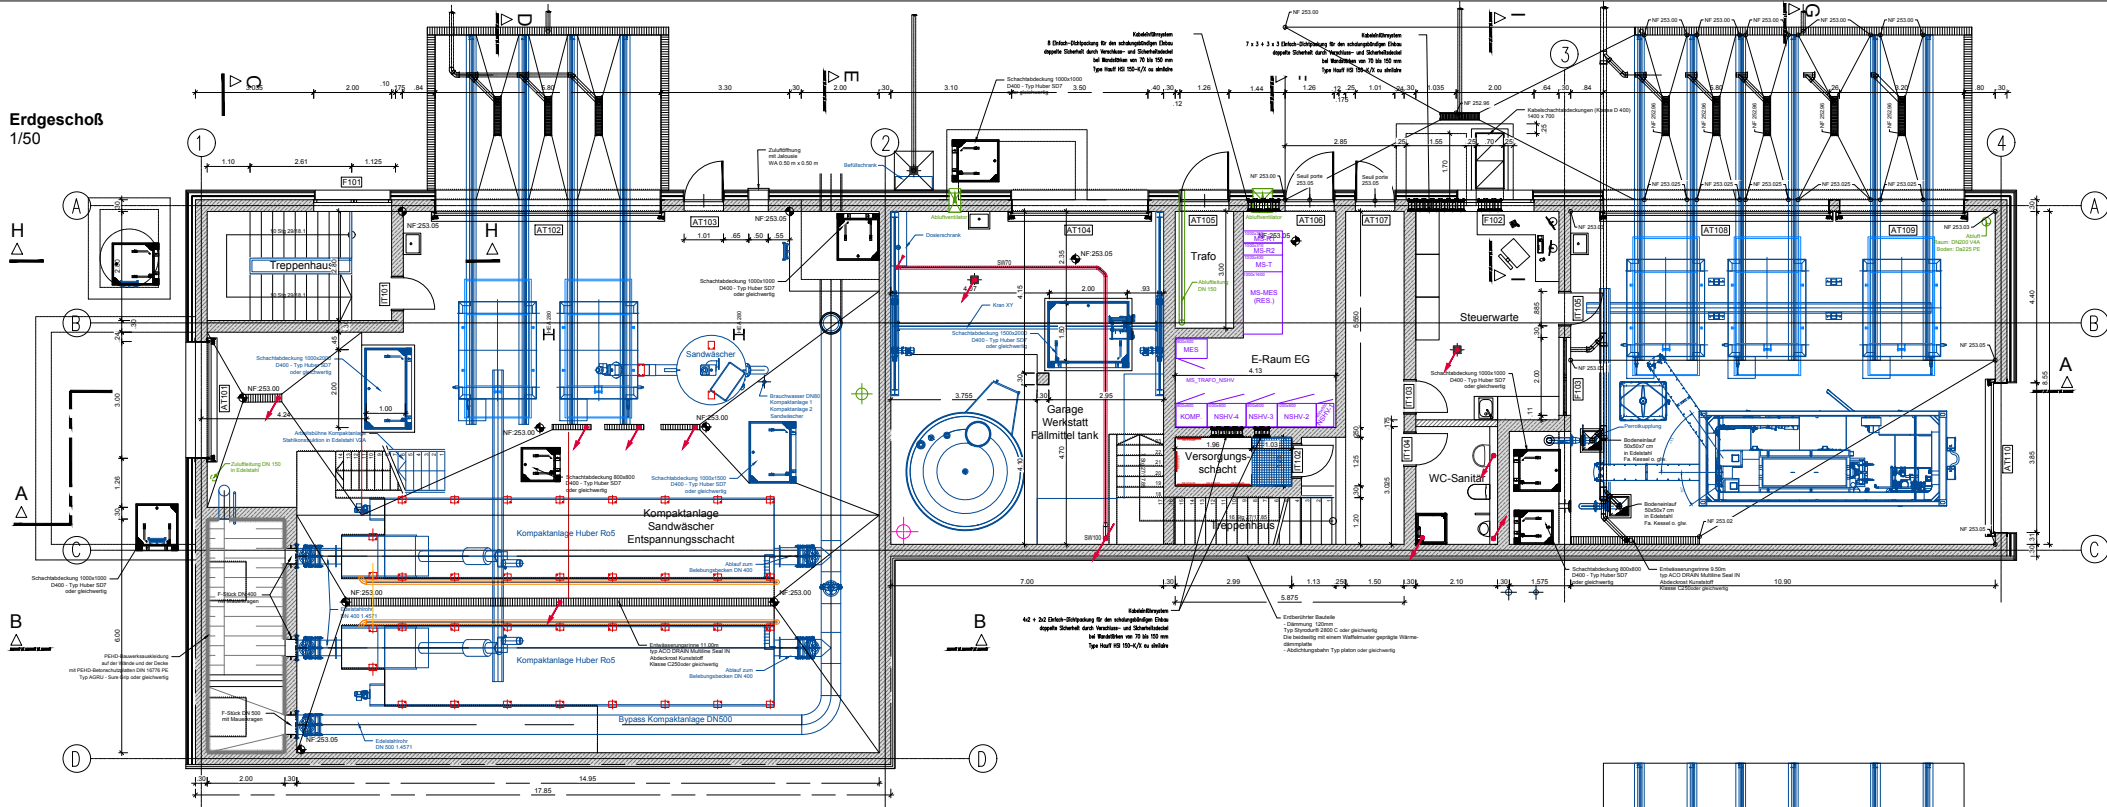

Kabeltrassen
 3 Deck-Struktur für den schubgefährden Einbau
 angabe Sicherheit durch Verankerung und Stützabstände
 bei Brücken von 70 bis 100 mm
 Typ Haft HS 150-4/K zu wählen

Kabeltrassen
 7 x 3 x 3 Deck-Struktur für den schubgefährden Einbau
 angabe Sicherheit durch Verankerung und Stützabstände
 bei Brücken von 70 bis 100 mm
 Typ Haft HS 150-4/K zu wählen

Kabeltrassen
 4 x 2 x 2 Deck-Struktur für den schubgefährden Einbau
 angabe Sicherheit durch Verankerung und Stützabstände
 bei Brücken von 70 bis 100 mm
 Typ Haft HS 150-4/K zu wählen

Einzelrichter Boxteile
 - Steuerung 120mm
 Typ Stromschr. 2500 C oder gleichwertig
 Die bestmögliche mit einem Wählverfahren geeignete Wärme-
 ableitung
 -Abdichtungsbahn Typ platin oder gleichwertig

Schichtabdeckung 800x800
 D400 - Typ Huber SD7
 oder gleichwertig

Entspannungsgewinde B.20m
 typ ACCO ORWAY Multiline Seal (in
 Abwesenheit Kunststoff
 Kasten einbauen gleichwertig